

上下水道だより

●漏水調査の実施にあたってのご協力をお願い●

熊谷市水道課では、道路陥没などの事故を未然に防止するため、道路や宅地内の地下に埋設されている水道管の漏水調査を業務委託により実施しています。

調査は、道路のほか宅地内の水道メーターなどで漏水の有無を調べるため、お客様の宅地の敷地内へ立ち入る場合もありますのでご理解とご協力をお願いいたします。

なお、調査員は「熊谷市水道課」の腕章を付け、熊谷市長発行の身分証明書を携帯しています。また、この調査は熊谷市水道課の費用で実施していますので、お客様に費用を請求することはありません。ご自宅の中に入ってきたりするなど不審な時は、身分証明書の提示を求めるか、水道課までご連絡ください。

【調査区域】 市内全域

【調査期間】 令和6年3月31日まで

【調査時間】 道路：昼、夜 宅地内：昼

【調査方法】 音聴調査（専用機器を使用）


【問合せ】 上下水道部 水道課 維持管理係 ☎ 048-520-4135

●クロスコネクションは禁止されています●

安全な飲み水の確保のため、給水装置と他水管、その他の設備に直接連結（クロスコネクション）することは水道法（水道法施行令第6条第1項第6号）により **禁止** されています。

給水装置と他水管、その他の設備が直接連結（クロスコネクション）されていると、バルブの故障や操作不良により、水道水以外の水が蛇口から出て、健康被害につながる恐れがあります。また水道本管に逆流し、周辺住民に被害が拡大する恐れがあり大変危険です。絶対にしてはいけません。

もし、直接連結（クロスコネクション）になっている場合は、速やかに市指定給水装置工事業者に依頼して水道の給水管を切り離してください。

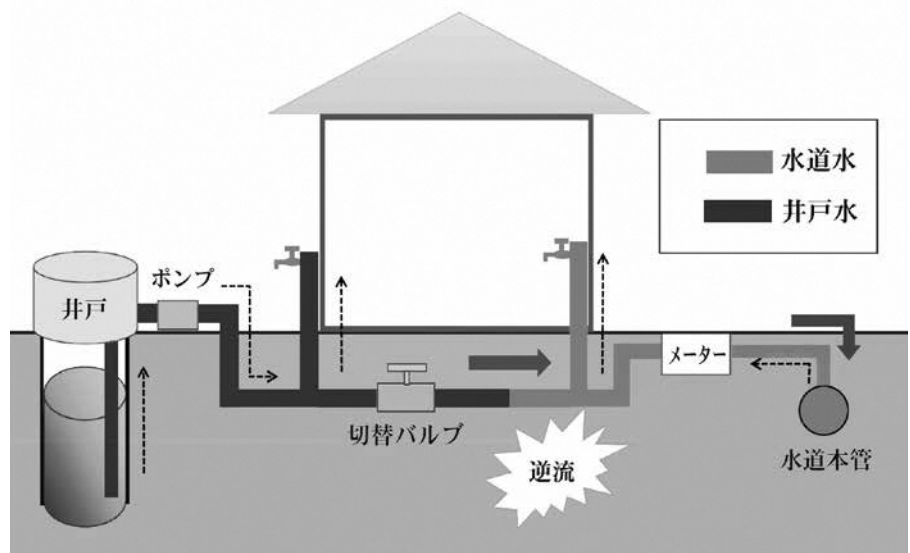

令和4年度水道事業決算のあらまし


(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

財務状況

収益的収支

水道料金などの収入と水道水を送り届けるための支出です。(消費税抜き)


【収益的収入 45億2,111万5千円】

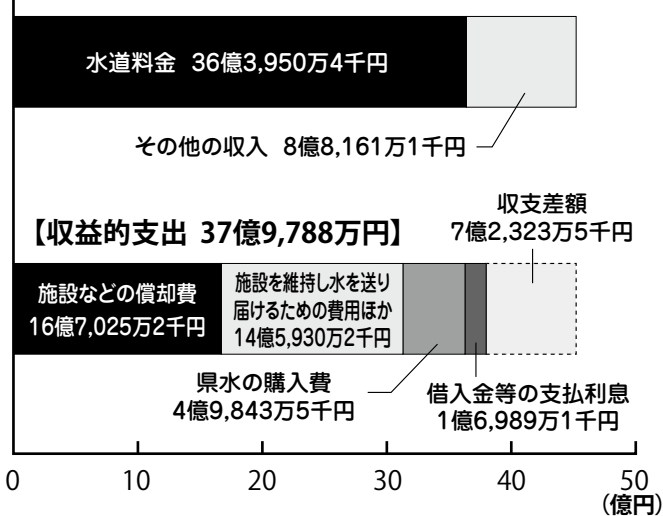

資本的収支

浄水場、配水場や配水管を整備・改良するための収入・支出です。(消費税込み)

【資本的収入 12億6,764万円】

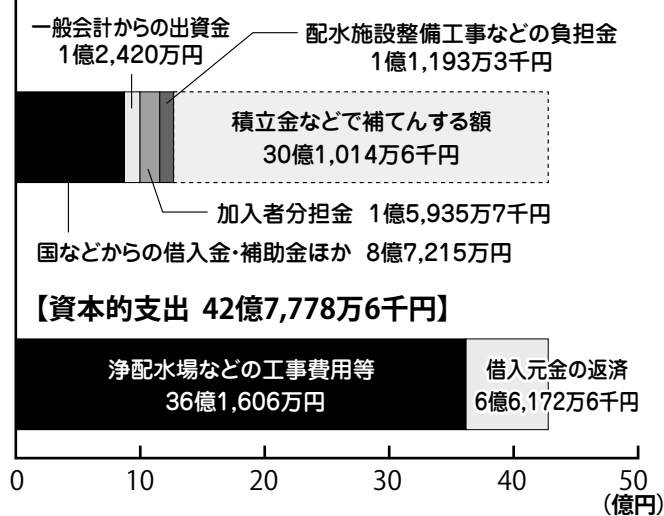

収益的収入は、45億2,111万5千円となり、主な収入である給水収益（水道料金）は36億3,950万4千円となりました。収益的支出は、37億9,788万円でしたので、純利益は、収支差額の7億2,323万5千円となりました。

また、資本的収支の収支差額（不足額）30億1,014万6千円は純利益を積み立てたお金など内部で蓄えられた留保資金で補てんしました。

業務状況

建設改良事業においては、玉作浄水場残留塩素計更新工事や東部浄水場配水ポンプ更新工事、塩増圧配水場配水ポンプ等更新工事に着手するとともに、江南浄水場電気・機械設備更新工事や東部浄水場電気設備改修工事等を実施しました。

また、津田新田、万吉、戸出、平戸、高本、上奈良、中奈良、大原、円光、上之、東別府、西別府、永井太田、肥塚、玉井、玉井南、出来島、津田、小泉、屈戸、新島、久保島、箱田、妻沼地内等の老朽管を改良するとともに、石原、久保島、拾六間、三ヶ尻、池上、八ツ口、上須戸、問屋町、佐谷田、三本、千代地内及び区画整理地内などに配水管等を布設して、有収率の向上及び安定給水の確保のため管網整備等を図りました。

給水人口：188,185人

給水戸数：89,127戸

総配水量：24,923,306^m³

総有収水量：21,734,266^m³

*有収水量とは、料金徴収の対象となった水量

有収率：87.2%

県水の受水量：8,067,910^m³

令和4年度下水道事業決算のあらまし


(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

財務状況


収益的収支

下水道使用料などの収入と施設を維持し下水を処理するための支出です。(消費税抜き)

【収益的収入 35億3,356万7千円】



【収益的支出 30億9,848万3千円】

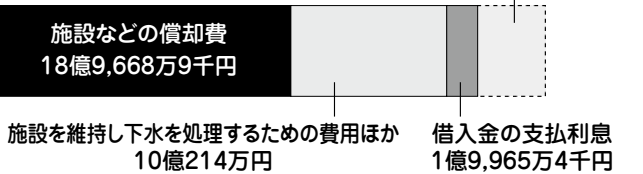


0 5 10 15 20 25 30 35 40 (億円)

資本的収支

管渠の整備・施設の改良をするための収入・支出です。(消費税込み)

【資本的収入 12億3,598万3千円】

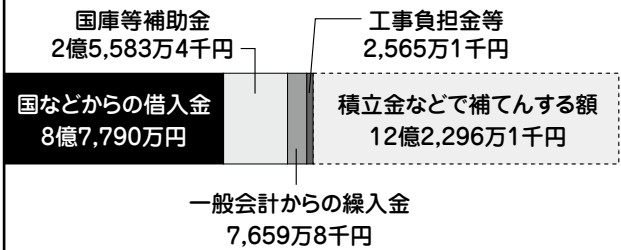

【資本的支出 24億5,894万4千円】



0 5 10 15 20 25 (億円)

収益的収入は、35億3,356万7千円となり、主な収入である営業収益（下水道使用料）は12億7,164万8千円となりました。収益的支出は、30億9,848万3千円でしたので、純利益は、収支差額の4億3,508万4千円となりました。

また、資本的収支の収支差額（不足額）12億2,296万1千円は純利益を積み立てたお金など内部で蓄えられた留保資金で補てんしました。

業務状況

下水道未普及対策として、広瀬、拾六間、末広四丁目、上之地内などで汚水管渠布設工事を実施し、雨水対策として、拾六間地内で雨水函渠布設工事を実施しました。また、JR熊谷駅周辺の合流区域である熊谷第2処理分区の老朽化した管渠施設の機能維持や安全確保のため、管渠更生工事を実施しました。

下水道区域内人口：92,837人

水洗化戸数：36,196戸

年間総排水量：17,028,423^m₃

汚水処理水量：13,018,408^m₃

総有収水量：10,637,066^m₃

*有収水量とは、料金徴収の対象となった水量

有収率：81.7%

● 水道管・メーターボックス内の防寒対策 ●

冷え込みが厳しくなると、水道管が凍結して水が出ないなどのトラブルが発生します。トラブルを防止するため、防寒対策をお願いします。

◆凍結しやすい水道管

屋外に露出（おき出し）になっている管、陽の当たらない場所や風当たりの強い場所にある管 など。

◆水道管の凍結防止について

◇水道管や蛇口に毛布や保温材を巻き、保温材が濡れないようにその上から隙間なくビニール等を巻く

◇メーターボックスの中に、発泡スチロールや使い古しの毛布を入れて保温する。（※検針に支障のない程度をお願いします。）


◆水道管が凍ってしまったときは

◇水道管が凍って水が出ない時は、自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルを巻いて、ゆっくりと上からぬるま湯をかけてください。

※急に熱いお湯をかけると、水道管や蛇口が壊れることがありますので注意してください。

◆水道管が破裂したときは

◇宅地内の水道管が破裂したときは、メーターボックス内にある止水栓を閉め、熊谷市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。ただし、修理費用はお客様負担となります。

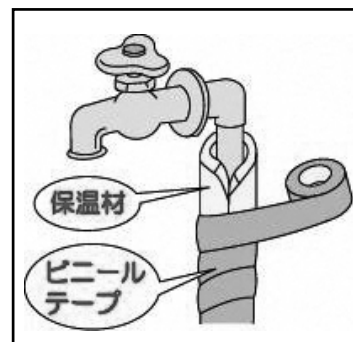

● 熊谷市の下水道について ●

熊谷市の公共下水道は、荒川より北側の市街化区域を対象に整備を進めています。令和5年度は、柿沼、大原二丁目、末広四丁目、平戸地内の整備を進めています。

● 公共下水道へ接続する排水設備工事はお早めに ●

公共下水道が整備された地域で、まだ公共下水道への切り替えがお済みでないご家庭は、早めに公共下水道へ接続する排水設備工事を行っていただきますようお願いいたします。なお、排水設備工事は、必ず「熊谷市下水道排水設備指定工事店」に依頼して工事を行ってください。熊谷市下水道排水設備指定工事店の一覧は、市ホームページをご覧ください。

(<https://www.city.kumagaya.lg.jp> トップページ>暮らし>上下水道>下水道)

上下水道に関するお問合せは

□水道の使用開始・中止の届出、メーター検針、水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料に関すること	…経営課 料金係	☎048-520-4132
□公道上の漏水発見、水質の管理に関すること	…水道課 維持管理係	☎048-520-4135
□水道事業の基本計画、配水管の工事に関すること	…水道課 施設係	☎048-520-4153
□水道の新設申し込みに関すること	…水道課 給水係	☎048-520-4136
□下水道事業の基本計画、受益者負担金に関すること	…下水道課 計画係	☎048-524-1111
□下水道施設の工事に関すること	…下水道課 工事係	☎048-524-1436
□宅内排水設備工事に関すること	…下水道課 維持管理係	☎048-524-1446
□農業集落排水施設の管理に関すること	…下水道課 農業集落排水係	☎048-524-1111