令和8年度

浄 水 水 質 検 査 結 果 一 覧

熊谷市上下水道部

令和8年度　浄水水質検査検査地点一覧

No.	採 水 地 点 名 称	所　在　地	給 水 区
1	久下第1公園	熊谷市 久下1丁目地内	東部給水区
2	上中条集会所	熊谷市 上中条地内	北部給水区
3	外原西公園	熊谷市 拾六間地内	西部給水区
4	みいずが原公園	熊谷市 御稜威ケ原地内	
5	万吉石田公園	熊谷市 万吉地内	吉岡給水区
6	上恩田浄水場	熊谷市 上恩田地内	大里給水区
7	秦公民館	熊谷市 葛和田地内	妻沼給水区
8	上新田広場	熊谷市 上新田地内	江南給水区
9	楊井集会所	熊谷市 楊井地内	
10	千代ふるさと歩道休憩舎	熊谷市 千代地内	
11	江南総合公園	熊谷市 板井地内	

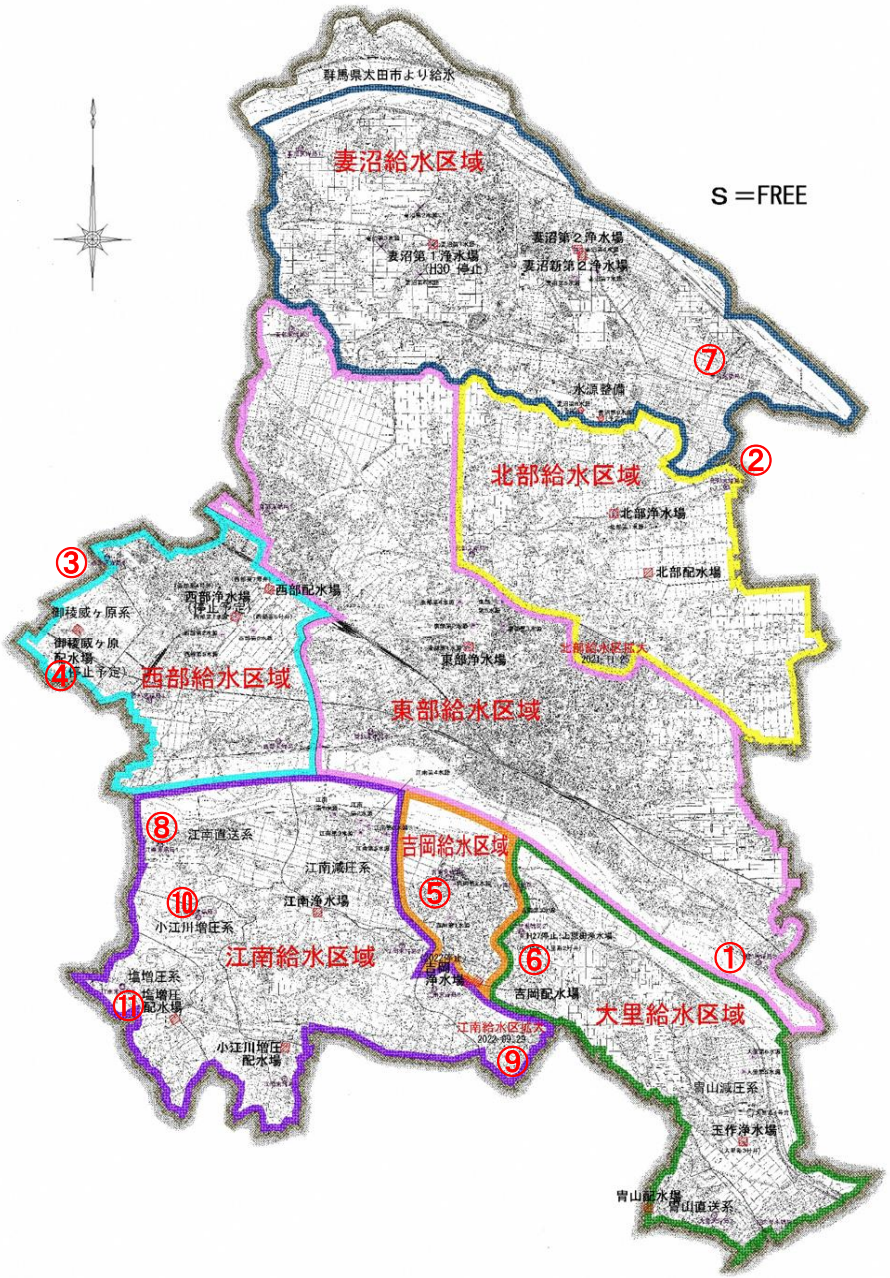

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　（ No.1 久下第1公園　東部給水区 ）

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	－		－	－		－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	－		－	－		－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	－		－	－		－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	3.20	3.35	3.34	3.58	4.08	4.01						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.06	—	－		－	－		－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.06	—	－		－	－		－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	—	0.000007	—	—	0.000009	—	－		－	－		－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	－		－	－		－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	－		－	－		－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	－		－	－		－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	－		－	－		－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.006	—	－		－	－		－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	－		－	－		－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	－		－	－		－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	－		－	－		－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	－		－	－		－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	11.2	—	—	10.8	—	－		－	－		－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.9	11.0	12.5	10.9	10.5	10.8						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	106	—	—	110	—	－		－	－		－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	178	—	—	181	—	－		－	－		－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	－		－	－		－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　（ №2 上中条集会所 北部給水区 ）

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	－		－	－		－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	－		－	－		－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	－		－	－		－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.79	2.47	2.59	2.89	3.11	3.10						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.12	—	—	0.05	—	－		－	－		－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.05	—	—	0.05	—	－		－	－		－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	—	0.000011	—	—	0.000011	—	－		－	－		－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	－		－	－		－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.007	—	－		－	－		－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.004	—	－		－	－		－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.003	—	－		－	－		－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.015	—	－		－	－		－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.005	—	－		－	－		－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	－		－	－		－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	－		－	－		－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	－		－	－		－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	－		－	－		－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	13.5	—	—	12.7	—	－		－	－		－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.8	15.0	15.1	14.6	13.9	14.0						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	108	—	—	110	—	－		－	－		－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	182	—	—	174	—	－		－	－		－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	－		－	－		－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(No.3 外原西公園 西部給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	－		－	－		－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	－		－	－		－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	－		－	－		－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.46	2.07	2.37	2.41	2.94	2.74						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.07	—	—	0.07	—	－		－	－		－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.05	—	－		－	－		－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	—	0.000005未満	—	—	0.000006	—	－		－	－		－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	－		－	－		－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.019	—	－		－	－		－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.012	—	－		－	－		－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.003	—	－		－	－		－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.017	—	—	0.031	—	－		－	－		－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.014	—	－		－	－		－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.008	—	－		－	－		－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	－		－	－		－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	－		－	－		－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	11.0	—	—	10.3	—	－		－	－		－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.5	13.8	15.9	14.6	13.0	12.2						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	73	—	—	83	—	－		－	－		－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	147	—	—	150	—	－		－	－		－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	－		－	－		－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.9	0.8	0.7						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　（ No.4 みいずが原公園 西部給水区 ）

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	－		－	－		－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	－		－	－		－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	－		－	－		－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	3.46	2.45	2.52	2.77	3.26	3.53						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.07	—	—	0.07	—	－		－	－		－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.06	—	－		－	－		－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	—	0.000005未満	—	—	0.000007	—	－		－	－		－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	－		－	－		－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.017	—	－		－	－		－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	－		－	－		－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.005	—	－		－	－		－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.020	—	—	0.031	—	－		－	－		－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.011	—	－		－	－		－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.009	—	－		－	－		－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	－		－	－		－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	－		－	－		－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	11.0	—	—	10.8	—	－		－	－		－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.2	13.7	13.9	13.4	13.0	14.2						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	78	—	—	88	—	－		－	－		－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	149	—	—	158	—	－		－	－		－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	－		－	－		－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.5						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(No.5 万吉石田公園 吉岡給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	－		－	－		－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	－		－	－		－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	－		－	－		－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.29	1.18	2.14	2.53	2.80	2.47						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.08	—	—	0.08	—	－		－	－		－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.04	—	－		－	－		－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	－		－	－		－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	－		－	－		－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	－		－	－		－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	－		－	－		－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.020	—	－		－	－		－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.005	—	－		－	－		－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.003	—	－		－	－		－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.018	—	—	0.031	—	－		－	－		－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.014	—	－		－	－		－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.009	—	－		－	－		－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	－		－	－		－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	－		－	－		－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	－		－	－		－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	－		－	－		－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	10.9	—	—	10.0	—	－		－	－		－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	－		－	－		－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.5	14.5	18.2	13.7	13.2	12.8						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	56	—	—	72	—	－		－	－		－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	114	—	—	132	—	－		－	－		－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	－		－	－		－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.003	—	－		－	－		－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	－		－	－		－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.9	0.9	0.8						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(№6 上恩田浄水場 大里給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—		－	－		－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—		－	－		－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—		－	－		－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.48	2.35	2.43	2.63	2.85	2.65						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	—	—	0.07	—	—		－	－		－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.07	—	—	0.06	—	—		－	－		－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—		－	－		－	－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—		－	－		－	－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.005	—	—	0.011	—	—		－	－		－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	—	—	0.006	—	—		－	－		－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	—	—	0.006	—	—		－	－		－	－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.016	—	—	0.027	—	—		－	－		－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—		－	－		－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.005	—	—	0.008	—	—		－	－		－	－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—		－	－		－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—		－	－		－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—		－	－		－	－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	24.9	—	—	19.4	—	—		－	－		－	－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.0	14.6	15.4	15.3	15.5	15.2						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	94	—	—	101	—	—		－	－		－	－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	181	—	—	199	—	—		－	－		－	－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—		－	－		－	－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(No.7 秦公民館 妻沼給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—		－	－		－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—		－	－		－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—		－	－		－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.94	0.70	1.18	1.57	1.94	1.64						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	—	—	0.08	—	—		－	－		－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.08	—	—	0.10	—	—		－	－		－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—		－	－		－	－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—		－	－		－	－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	—	—	0.020	—	—		－	－		－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	—	—	0.012	—	—		－	－		－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	—	—	0.004	—	—		－	－		－	－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.021	—	—	0.034	—	—		－	－		－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	—	—	0.014	—	—		－	－		－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.007	—	—	0.010	—	—		－	－		－	－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—		－	－		－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02	—	—		－	－		－	－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—		－	－		－	－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	19.4	—	—	15.7	—	—		－	－		－	－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	17.0	16.0	18.6	16.0	15.2	15.3						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	52	—	—	69	—	—		－	－		－	－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	125	—	—	151	—	—		－	－		－	－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—		－	－		－	－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.9	0.9	0.7						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(No.8 上新田広場 江南給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—		－	－		－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—		－	－		－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—		－	－		－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.22	1.03	2.28	3.01	3.45	3.22						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	—	—	0.09	—	—		－	－		－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.06	—	—	0.06	—	—		－	－		－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—		－	－		－	－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—		－	－		－	－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	—	—	0.013	—	—		－	－		－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	—	—	0.008	—	—		－	－		－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—		－	－		－	－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.018	—	—	0.023	—	—		－	－		－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	—	—	0.010	—	—		－	－		－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—		－	－		－	－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—		－	－		－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—		－	－		－	－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	13.1	—	—	11.1	—	—		－	－		－	－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.1	12.8	16.5	13.4	12.3	11.8						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	48	—	—	76	—	—		－	－		－	－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	120	—	—	162	—	—		－	－		－	－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—		－	－		－	－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(№9 楊井集会所 江南給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—		－	－		－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—		－	－		－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—		－	－		－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.27	1.06	2.27	2.81	3.49	3.09						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	—	—	0.08	—	—		－	－		－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.06	—	—	0.06	—	—		－	－		－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—		－	－		－	－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—		－	－		－	－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.011	—	—	0.015	—	—		－	－		－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	—	—	0.007	—	—		－	－		－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—		－	－		－	－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.019	—	—	0.025	—	—		－	－		－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	—	—	0.011	—	—		－	－		－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—		－	－		－	－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—		－	－		－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—		－	－		－	－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01	—	—	0.02	—	—		－	－		－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	12.6	—	—	11.1	—	—		－	－		－	－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	16.0	13.4	16.4	13.3	12.6	11.3						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	48	—	—	74	—	—		－	－		－	－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	108	—	—	126	—	—		－	－		－	－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—		－	－		－	－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(№10 千代ふるさと歩道休憩舎　江南給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100　以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—		－	－		－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—		－	－		－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基08	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—		－	－		－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	1.24	1.04	2.32	2.71	3.39	2.74						
基12	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.06	—	—	0.08	—	—		－	－		－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.06	—	—	0.06	—	—		－	－		－	－
基14	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基17	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—		－	－		－	－
基21	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基22	塩素酸	0.6　以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—		－	－		－	－
基23	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基24	クロロホルム	0.06　以下	mg/L	0.011	—	—	0.016	—	—		－	－		－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L	0.009	—	—	0.005	—	—		－	－		－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L	0.003	—	—	0.004	—	—		－	－		－	－
基27	臭素酸	0.01　以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基28	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L	0.020	—	—	0.028	—	—		－	－		－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L	0.008	—	—	0.012	—	—		－	－		－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—		－	－		－	－
基31	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—		－	－		－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基35	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—		－	－		－	－
基36	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	13.4	—	—	10.9	—	—		－	－		－	－
基38	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基39	塩化物イオン	200　以下	mg/L	15.2	12.8	16.0	12.9	13.2	12.4						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300　以下	mg/L	48	—	—	74	—	—		－	－		－	－
基41	蒸発残留物	500　以下	mg/L	111	—	—	151	—	—		－	－		－	－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基43	ジェオスミン	0.00001　以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基46	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—		－	－		－	－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　以下	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8						
基48	pH値	5.8～8.6	－	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5　以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

令和8年度

熊 谷 市 上 下 水 道 部

浄 水 検 査 結 果　　(No.11 江南総合公園 江南給水区)

	項　　目　　名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				27 日	18 日	15 日	6 日	18 日	10 日						
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—		－	－		－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—		－	－		－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—		－	－		－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.25	1.05	2.25	2.76	3.37	2.80						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	—	—	0.08	—	—		－	－		－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.06	—	—	0.06	—	—		－	－		－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—		－	－		－	－
基21	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—		－	－		－	－
基22	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—		－	－		－	－
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基24	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.011	—	—	0.016	—	—		－	－		－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	—	—	0.007	—	—		－	－		－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	—	—	0.003	—	—		－	－		－	－
基27	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.021	—	—	0.028	—	—		－	－		－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	—	—	0.012	—	—		－	－		－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—		－	－		－	－
基31	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—		－	－		－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—		－	－		－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—		－	－		－	－
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—		－	－		－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	13.9	—	—	10.9	—	—		－	－		－	－
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—		－	－		－	－
基39	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.4	13.4	15.6	13.5	13.1	12.4						
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	48	—	—	73	—	—		－	－		－	－
基41	蒸発残留物	500 以下	mg/L	110	—	—	147	—	—		－	－		－	－
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—		－	－		－	－
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001未満	—	—	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—		－	－		－	－
基46	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—		－	－		－	－
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.9	0.9	0.8						
基48	pH値	5.8～8.6	－	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0						
基49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基52	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						