


原水水質検査結果一覧

熊谷市上下水道部

原水水質検査検査地点一覧

No.	採水地点名称	所在地	井戸種別	浄水場系統 (給水区域)
1	東部第1水源	熊谷市 原島地内	浅井戸	東部浄水場 (東部給水区)
2	東部第2水源	熊谷市 原島地内	浅井戸	東部浄水場 (東部給水区)
3	東部第3水源	熊谷市 柿沼地内	浅井戸	東部浄水場 (東部給水区)
4	東部第4水源	熊谷市 原島地内	浅井戸	東部浄水場 (東部給水区)
5	東部第5水源	熊谷市 柿沼地内	浅井戸	東部浄水場 (東部給水区)
6	北部第1水源	熊谷市 今井地内	浅井戸	北部浄水場 (北部給水区)
7	西部第1水源	熊谷市 拾六間地内	深井戸	西部浄水場 (西部給水区)
8	西部第2水源	熊谷市 三ヶ尻地内	深井戸	西部浄水場 (西部給水区)
9	西部第3水源	熊谷市 三ヶ尻地内	深井戸	西部浄水場 (西部給水区)
10	吉岡第3水源	熊谷市 村岡地内	浅井戸	吉岡浄水場 (吉岡給水区)
11	大里第5水源	熊谷市 津田地内	深井戸	玉作浄水場 (大里給水区)
12	大里第6水源	熊谷市 津田地内	深井戸	玉作浄水場 (大里給水区)
13	妻沼第4水源	熊谷市 ハツ口地内	深井戸	妻沼第2浄水場 (妻沼給水区)
14	妻沼第5水源	熊谷市 ハツ口地内	深井戸	妻沼第2浄水場 (妻沼給水区)
15	妻沼第7水源	熊谷市 ハツ口地内	深井戸	妻沼第2浄水場 (妻沼給水区)
16	江南第2水源	熊谷市 樋春地内	浅井戸	江南浄水場 (江南給水区)
17	江南第3水源	熊谷市 樋春地内	浅井戸	江南浄水場 (江南給水区)
18	江南第4水源	熊谷市 樋春地内	浅井戸	江南浄水場 (江南給水区)
19	江南第5水源	熊谷市 樋春地内	浅井戸	江南浄水場 (江南給水区)
20	江南第6水源	熊谷市 樋春地内	浅井戸	江南浄水場 (江南給水区)
21	江南第7水源	熊谷市 樋春地内	浅井戸	江南浄水場 (江南給水区)

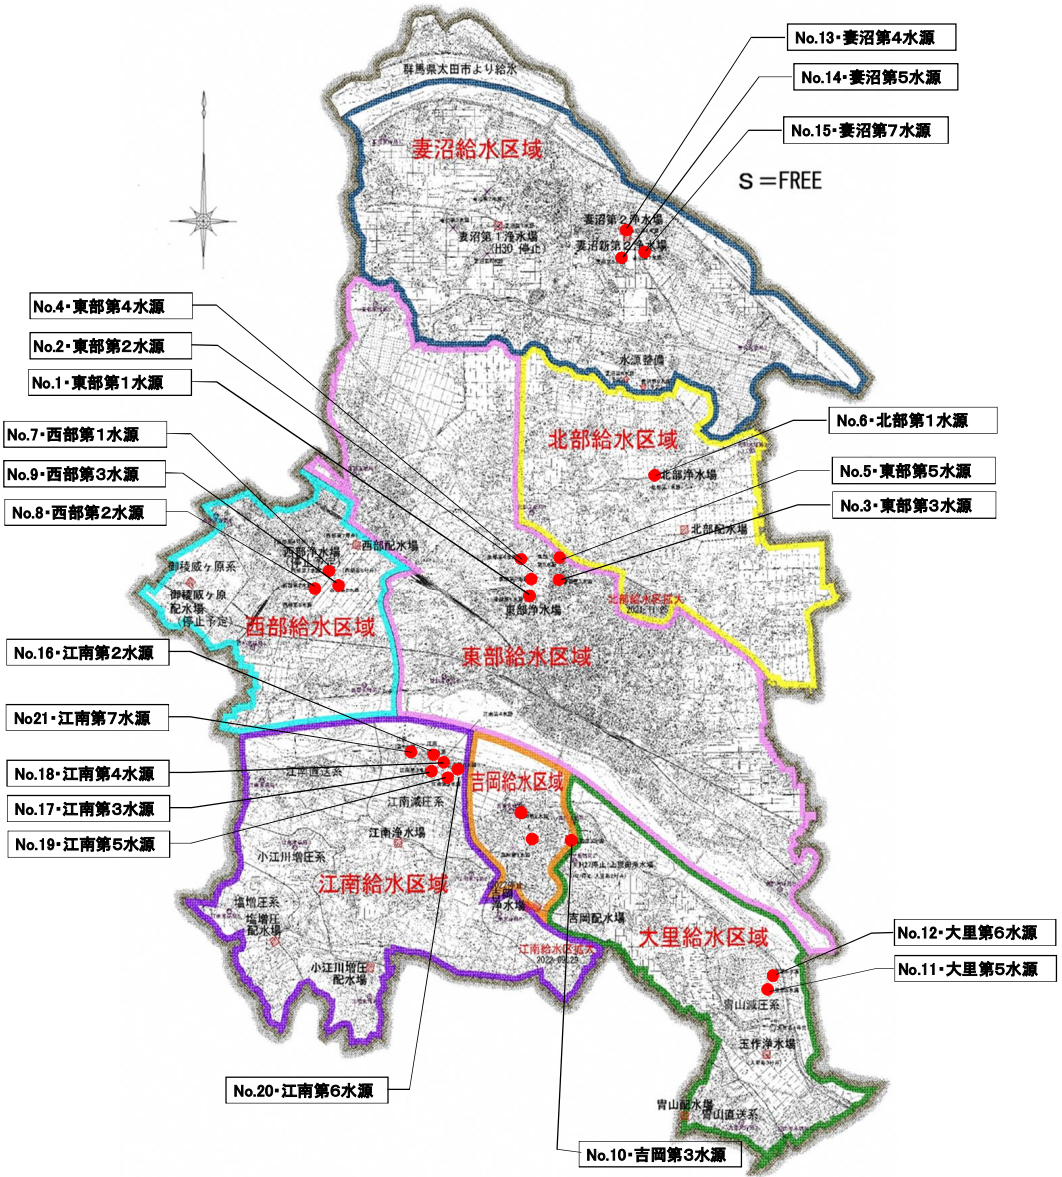

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.1 東部第1水源 東部浄水場(東部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 5月18日	令和5年度 5月17日	令和6年度 5月27日	令和7年度 5月20日	令和8年度 5月19日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	3.2	3.5	3.0	3.21	3.46	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0	< 0.08	0.07	< 0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.05	0.05	< 0.10	<0.1	0.05	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000008	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シクロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	9.7	9.5	9.6	9.7	10.8	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	9.8	9.4	10.0	10.5	9.8	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	105	107	107	106	109	
基41	蒸発残留物	500 以下	181	180	175	185	156	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	<0.3	<0.2	
基48	pH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.2 東部第2水源 東部浄水場(東部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 5月18日	令和5年度 5月17日	令和6年度 5月27日	令和7年度 5月20日	令和8年度 5月19日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	4	4.2	3.9	3.95	3.76	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0	< 0.08	0.07	0.06	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.07	0.06	< 0.10	<0.1	0.06	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	0	< 0.001	<0.001	0.0004	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000007	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シクロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	<0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	10.3	10.1	10.2	10.6	11.0	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	10.4	10.3	10.6	11.2	9.1	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	120	122	121	122	114	
基41	蒸発残留物	500 以下	206	211	204	206	195	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジオクシン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0	< 0.3	<0.3	<0.2	
基48	pH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.3 東部第3水源 東部浄水場(東部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 5月18日	令和5年度 5月17日	令和6年度 5月27日	令和7年度 5月20日	令和8年度 5月19日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	3.5	3.7	3.6	3.58	3.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0	< 0.08	0.07	0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.06	0.06	< 0.10	<0.1	0.06	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	0	< 0.001	<0.001	0.0005	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000008	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	<0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	10.3	10.3	10.2	10.6	11.3	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	10.2	10.0	10.9	11.2	10.4	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	111	114	114	114	109	
基41	蒸発残留物	500 以下	188	191	202	196	174	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0	< 0.3	<0.3	<0.2	
基48	pH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.4 東部第4水源 東部浄水場(東部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 5月18日	令和5年度 5月17日	令和6年度 5月27日	令和7年度 5月20日	令和8年度 5月19日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	1	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	4.1	4.2	3.7	4.05	4.13	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0	< 0.08	0.07	<0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000008	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.027	0.050	0.02	0.031	0.03	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	9.6	9.8	9.5	9.9	10.9	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	11.6	11.5	10.6	11.6	11.9	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	118	120	116	119	118	
基41	蒸発残留物	500 以下	196	199	189	197	179	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジオクシン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	<0.3	<0.2	
基48	pH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.5 東部第5水源 東部浄水場(東部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 5月18日	令和5年度 5月17日	令和6年度 5月27日	令和7年度 5月20日	令和8年度 5月19日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	3.9	4.1	3.6	4.07	3.58	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0	< 0.08	0.07	0.06	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000009	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブromoホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	<0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	9.9	10.2	10.0	10.5	11.4	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	11.4	11.1	10.8	11.7	10.1	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	111	112	110	114	109	
基41	蒸発残留物	500 以下	193	196	188	196	179	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジオクサシン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	<0.3	<0.2	
基48	pH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.6 北部第1水源 北部浄水場(北部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 5月18日	令和5年度 5月17日	令和6年度 5月27日	令和7年度 5月20日	令和8年度 5月19日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	3.5	3.4	3.2	3.20	3.05	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	0.06	<0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000014	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブromoホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	<0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	12.8	13.0	12.6	13.1	14.3	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	13.6	13.8	14.3	15.9	13.3	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	126	127	126	128	126	
基41	蒸発残留物	500 以下	230	222	214	226	206	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0	< 0.3	<0.3	0.2	
基48	pH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.7	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.7 西部第1水源 西部浄水場(西部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 2月16日	令和5年度 2月14日	令和6年度 2月19日	令和7年度 2月13日	令和8年度 2月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.002	0.002	0.002	<0.001		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	7.7	7.4	7.1	7.02		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	<0.05		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.01	<0.02	< 0.10	<0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.007	<0.01	0.02	0.010		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.04	0.03	0.05	0.16		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	13.2	12.5	12.9	13.2		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.073	0.073	0.058	0.019		
基39	塩化物イオン	200 以下	21.5	20.5	20.9	19.9		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	160	155	155	162		
基41	蒸発残留物	500 以下	256	250	254	256		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	<0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.1		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	0.2		(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.8 西部第2水源 西部浄水場(西部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 2月16日	令和5年度 2月14日	令和6年度 2月19日	令和7年度 2月13日	令和8年度 2月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.002	0.002	0.002	<0.001		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	7.9	7.7	7.7	6.85		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	<0.05		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.01	<0.02	< 0.10	<0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	13.3	12.6	13.0	12.6		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.064	0.062	0.054	<0.005		
基39	塩化物イオン	200 以下	20.6	20.1	20.8	18.3		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	137	136	136	136		
基41	蒸発残留物	500 以下	239	221	235	220		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	<0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	6.9	6.9		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1		(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.9 西部第3水源 西部浄水場(西部給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 2月16日	令和5年度 2月14日	令和6年度 2月19日	令和7年度 2月13日	令和8年度 2月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	8.2	8.1	8.3	8.29		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	<0.05		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.01	<0.02	< 0.10	<0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—					
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	0.006		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.04	<0.03	< 0.03	<0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	13.9	13.7	13.8	13.9		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.023	0.025	< 0.005	<0.005		
基39	塩化物イオン	200 以下	21.1	20.7	21.9	22.9		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	148	148	151	149		
基41	蒸発残留物	500 以下	242	242	250	260		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	<0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0	6.9		
基49	味	異常でないこと	—		—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1		(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.10 吉岡第3水源 吉岡浄水場(吉岡給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	5	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	4.6	3.66	3.6	4.39	4.11	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.09	0.08	< 0.08	0.08	0.07	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.03	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000008	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.006	<0.01	< 0.01	0.022	0.02	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	0.19	0.05	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	8.7	8.4	8.6	8.6	9.2	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	9.3	8.5	8.2	8.5	8.9	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	90	91	89.7	89	87	
基41	蒸発残留物	500 以下	189	154	160	171	163	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0.2	0.3	<0.3	0.3	
基48	pH値	5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	1.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	0.2	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.11 大里第5水源 玉作浄水場(大里給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 11月21日	令和5年度 11月15日	令和6年度 11月21日	令和7年度 11月14日	令和8年度 11月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	< 0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	0.006		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	3.0	3.01	3.0	3.20		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	< 0.05		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	< 0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	< 0.005		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	< 0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	25.7	24.1	25.2	25.7		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基39	塩化物イオン	200 以下	16.9	15.7	15.4	16.1		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	131	133	133	133		
基41	蒸発残留物	500 以下	231	233	230	233		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	< 0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	< 0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.7		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	< 0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1		(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.12 大里第6水源 玉作浄水場(大里給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 11月21日	令和5年度 11月15日	令和6年度 11月21日	令和7年度 11月14日	令和8年度 11月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	4		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	< 0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	0.008		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	3.6	3.49	3.4	3.68		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	< 0.05		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	< 0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	< 0.005		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	< 0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	22.5	20.6	22.1	22.5		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基39	塩化物イオン	200 以下	15.1	14.0	13.8	14.6		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	133	132	133	134		
基41	蒸発残留物	500 以下	226	227	221	227		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	< 0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	< 0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.7		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	< 0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1		(単位:度)

原水検査結果 (No.13 妻沼第4水源 妻沼第2浄水場(妻沼給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 11月21日	令和5年度 11月15日	令和6年度 11月20日	令和7年度 11月13日	令和8年度 11月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.003	0.003	0.003	0.003		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	< 0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	<0.1	<0.2	< 0.1	< 0.03		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	0.06		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.12	0.10	0.11	0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	< 0.005		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	< 0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	30.3	28.2	30.3	30.1		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.095	0.086	0.097	0.099		
基39	塩化物イオン	200 以下	17.3	16.5	16.7	17.4		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	72	72	71.9	73		
基41	蒸発残留物	500 以下	172	176	170	171		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	< 0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	< 0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	8.1	8.1	8.2	8.2		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	硫化水素臭	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	< 0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1		(単位:度)

原水検査結果 (No.14 妻沼第5水源 妻沼第2浄水場(妻沼給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 11月21日	令和5年度 11月15日	令和6年度 11月20日	令和7年度 11月13日	令和8年度 11月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.004	0.003	0.003	0.003		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	< 0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	<0.1	<0.02	< 0.1	< 0.03		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	<0.05	< 0.08	0.06		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.13	0.11	0.12	0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	< 0.005		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	< 0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	24.1	22.8	24.3	24.5		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.065	0.058	0.063	0.063		
基39	塩化物イオン	200 以下	13.8	13.1	13.1	14.2		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	87	87	86.7	87		
基41	蒸発残留物	500 以下	178	175	174	168		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	< 0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	< 0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	8.1	8.1	8.2	8.1		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	< 0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1		(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.15 妻沼第7水源 妻沼第2浄水場(妻沼給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 11月21日	令和5年度 11月15日	令和6年度 11月20日	令和7年度 11月13日	令和8年度 11月検査予定	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	0	0		(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.003	0.003	0.003	0.003		
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	< 0.002		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	<0.1	<0.2	< 0.1	< 0.03		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	0.06		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.13	0.11	0.11	0.1		
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	< 0.005		
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—		
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	< 0.001		
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	< 0.005		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	< 0.03		
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01		
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	28.1	26.6	28.2	28.3		
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.072	0.064	0.069	0.069		
基39	塩化物イオン	200 以下	17.0	16.3	16.2	17.2		
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	80	80	79.9	80		
基41	蒸発残留物	500 以下	179	178	174	179		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	< 0.02		
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	< 0.005		
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	<0.2	< 0.3	< 0.3		
基48	pH値	5.8～8.6	8.1	8.1	8.2	8.2		
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	硫化水素臭	異常なし		
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	< 0.5		(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1		(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.16 江南第2水源 江南浄水場(江南給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	44	2	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	4.4	3.19	3.2	3.72	4.63	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0.06	< 0.08	<0.05	<0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.03	0.03	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000007	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	< 0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.4	7.1	7.2	7.2	7.7	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	7.8	6.5	6.3	6.5	5.9	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	94	90	88.9	92	86	
基41	蒸発残留物	500 以下	188	158	153	149	167	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジオクシン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
基48	pH値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

原水検査結果 (No.17 江南第3水源 江南浄水場(江南給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	12	0	26	11	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	5.1	3.71	4.3	4.65	4.86	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0.06	< 0.08	0.07	0.06	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000008	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	プロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	< 0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.2	6.9	7.2	7.0	7.5	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	9.1	7.0	7.2	7.3	7.5	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	90	88	89.6	89	86	
基41	蒸発残留物	500 以下	187	150	160	165	168	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジオクシン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	
基48	pH値	5.8～8.6	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.18 江南第4水源 江南浄水場(江南給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	20	15	8	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	4.6	3.5	3.3	3.69	4.14	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0.06	< 0.08	0.05	0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.03	< 0.10	<0.1	0.03	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000006	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シクロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	< 0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.3	7.1	7.6	7.1	8.0	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	7.9	6.8	7.2	6.6	6.9	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	92	91.0	89.0	89	86	
基41	蒸発残留物	500 以下	185	156	157	161	147	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	
基48	pH値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.19 江南第5水源 江南浄水場(江南給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	34	3	10	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	5.3	4.3	5.5	4.76	6.08	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	0.06	< 0.08	0.07	0.06	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.03	0.03	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000008	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シクロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	<0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	< 0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.2	7.0	7.4	7.1	8.0	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	8.8	8.0	10.7	7.7	9.9	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	91	95	96.8	91	92	
基41	蒸発残留物	500 以下	190	152	179	172	144	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
基48	pH値	5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

原水検査結果 (No.20 江南第6水源 江南浄水場(江南給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	10	5	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	4.9	4.2	3.8	3.66	4.83	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	0.06	0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.04	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000009	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シクロモノクロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005	<0.01	< 0.01	0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	< 0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	8	7.6	9.0	8.1	10.9	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	8.3	7.2	14.4	7.5	14.0	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	96	96	105	92	102	
基41	蒸発残留物	500 以下	195	157	181	168	154	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	
基48	pH値	5.8～8.6	6.5	6.8	6.6	6.5	6.6	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	<0.5	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)

熊谷市上下水道部
(単位:mg/L)

原水検査結果 (No.21 江南第7水源 江南浄水場(江南給水区))

	項目名	浄水水質基準 (参考値)	令和4年度 8月24日	令和5年度 8月29日	令和6年度 8月22日	令和7年度 8月7日	令和8年度 8月17日	備考
基01	一般細菌	100個以下/1mL	0	0	10	2	0	(単位:個/mL)
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002	<0.005	< 0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10 以下	4.5	2.9	3.4	4.52	5.10	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08	<0.05	< 0.08	0.05	<0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.04	0.03	< 0.10	<0.1	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	< 0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基18	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	—	—	—	—	0.000007	
基21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.0002	< 0.001	<0.001	<0.0002	
基22	塩素酸	0.6 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基23	クロロ酢酸	0.02 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基24	クロロホルム	0.06 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基26	シフロモクロロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基27	臭素酸	0.01 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基28	総トリハロメタン	0.1 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基31	ブロモホルム	0.09 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	—	—	—	—	—	消毒副生成物の為検査無し
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.01	<0.01	< 0.01	<0.005	< 0.01	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	< 0.03	
基36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.2	6.9	7.2	7.2	7.7	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.005	<0.005	< 0.005	<0.005	<0.005	
基39	塩化物イオン	200 以下	7.7	6.5	6.8	6.8	6.4	
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	91	98.0	89.2	92	85	
基41	蒸発残留物	500 以下	190	149	157	174	137	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02	<0.02	< 0.02	<0.02	<0.02	
基43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001	<0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005	<0.002	< 0.005	<0.005	<0.002	
基46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	< 0.0005	<0.0005	<0.0005	
基47	有機物(全有機炭素の量)	3 以下	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	
基48	pH値	5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	
基49	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	原水の為検査無し
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	< 1	<0.5	0.6	(単位:度)
基52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	(単位:度)