

表 日平均処理量推計結果

項目/年度			→ 新施設竣工予定						
			R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
第一水光園	浄化槽汚泥計	(kL/日)	92.3	90.4	88.5	86.7	84.8	83.0	81.1
	合併処理浄化槽（原単位：2.26）	(kL/日)	76.5	75.7	75.0	74.3	73.5	72.8	72.0
	単独処理浄化槽（原単位：0.96）	(kL/日)	14.3	13.2	12.0	10.9	9.8	8.7	7.6
	農業集落排水（原単位：2.26）	(kL/日)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4
	汲み取りし尿（原単位：1.20）	(kL/日)	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3
	計	(kL/日)	95.0	92.8	90.7	88.6	86.5	84.5	82.5
荒川南部環境センター	浄化槽汚泥計	(kL/日)	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9
	合併処理浄化槽（原単位：2.02）	(kL/日)	17.2	17.3	17.4	17.5	17.5	17.6	17.7
	単独処理浄化槽（原単位：0.85）	(kL/日)	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4
	農業集落排水（原単位：2.02）	(kL/日)	10.3	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.8
	汲み取りし尿（原単位：1.49）	(kL/日)	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
	計	(kL/日)	32.7	32.6	32.4	32.3	32.2	32.0	31.9
妻沼南河原環境浄化センター	浄化槽汚泥計	(kL/日)	27.4	27.1	26.8	26.5	26.2	25.9	25.7
	合併処理浄化槽（原単位：2.00）	(kL/日)	19.9	19.9	19.9	19.8	19.8	19.8	19.7
	単独処理浄化槽（原単位：0.85）	(kL/日)	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.3
	農業集落排水（原単位：2.00）	(kL/日)	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
	汲み取りし尿（原単位：1.95）	(kL/日)	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4
	計	(kL/日)	29.2	28.8	28.5	28.1	27.8	27.4	27.1
熊谷市全体	日平均								
	浄化槽汚泥計（合併＋単独）	(kL/日)	136.5	134.4	132.3	130.2	128.1	126.0	123.8
	浄化槽汚泥割合	(%)	87.0%	87.1%	87.3%	87.4%	87.4%	87.5%	87.6%
	農業集落排水汚泥	(kL/日)	14.6	14.5	14.3	14.2	14.1	13.9	13.8
	農業集落排水汚泥割合	(%)	9.3%	9.4%	9.5%	9.5%	9.6%	9.7%	9.8%
	汲み取りし尿	(kL/日)	5.8	5.4	5.0	4.6	4.3	4.0	3.8
	し尿割合	(%)	3.7%	3.5%	3.3%	3.1%	2.9%	2.8%	2.7%
	計	(kL/日)	156.9	154.3	151.6	149.0	146.5	144.0	141.4

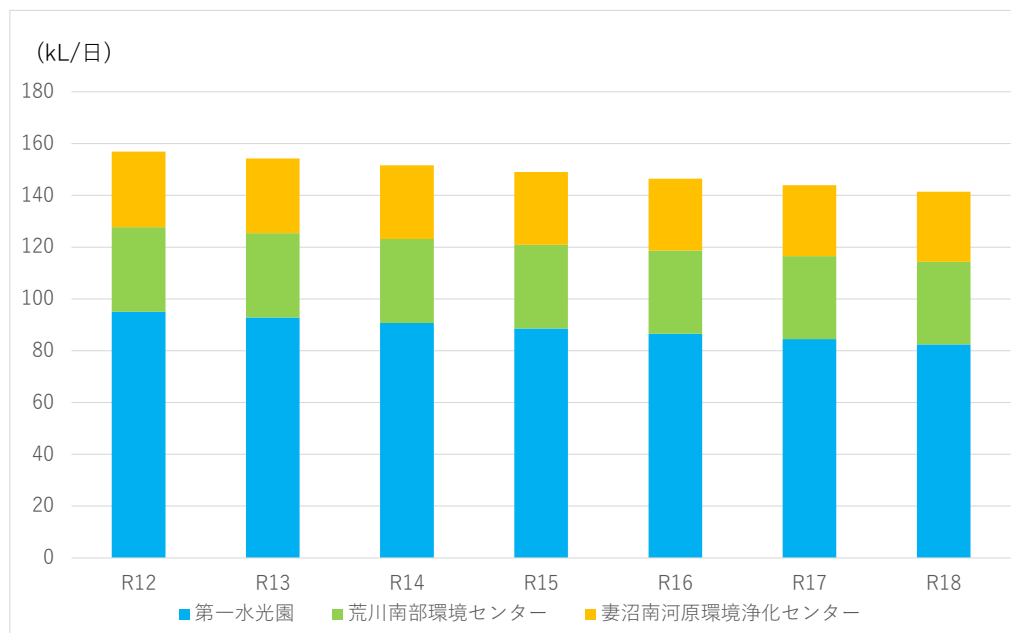


図 日平均処理量推計結果